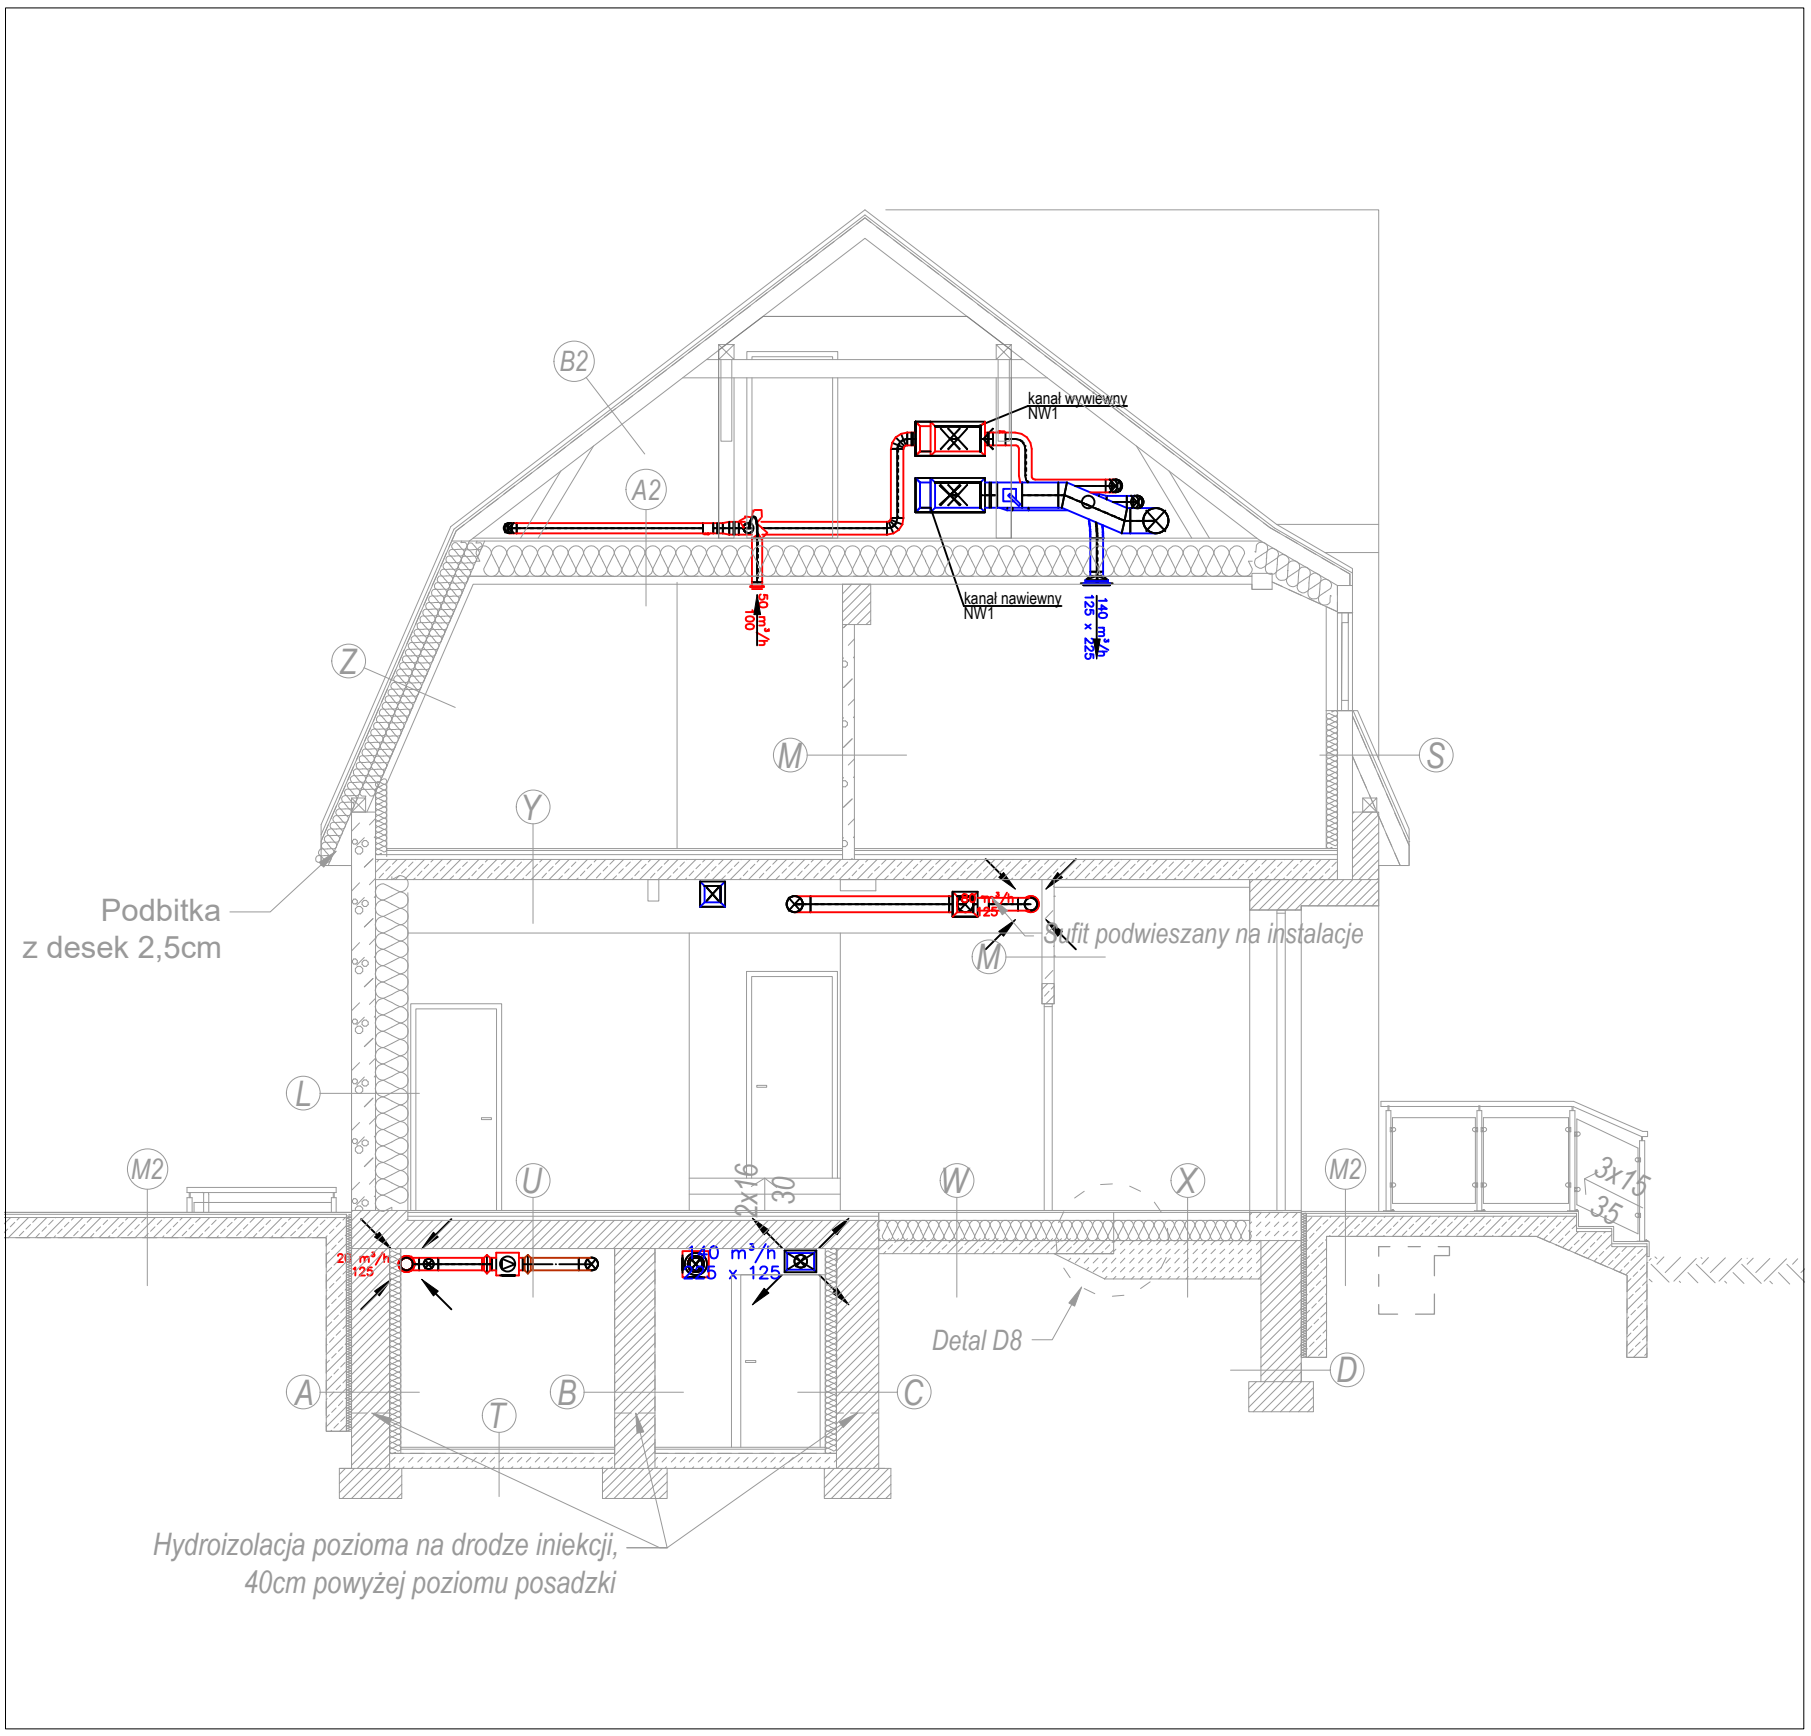

Uwagi:

1. Kanały wentylacyjne prowadzone napowietrznie izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr 80mm, pod płaszczem z blachy stalowejocynkowanej,
2. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podłączenie elementów nawiewnych/wywiewnych),
3. Urządzenia wentylacyjne lokalizować z zapewniem dostępu do strony obsługowej urządzenia,
4. Centrale wentylacyjne montować na konstrukcji wsporczej z kształtownika stalowego (wg proj. konstrukcyjnego),
5. Lokalizacja urządzeń wentylacyjnych na etapie wykonawstwa dostosować do istniejącej konstrukcji dachu, ewentualne kolizje skonsultować z projektantem konstrukcji
6. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni poddasza oraz izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr. 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,
7. Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,
8. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizować z uwzględnieniem kolizji z oprawami oświetleniowymi,
9. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosować przepustnice regulacyjne,
10. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać z zastosowaniem klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,

LEGENDA:

- kanały nawiewne
- kanały wywiewne
- kanały wyrzutowe
- kanały wyrzutowe
- regulatory CAV
- klapy ppoż.
- kratki transferowe

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A	skala: 1:75
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża: WENT.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. Maciej Sakowski KUP/0129/POOS/14 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Bartunek KUP/0074/PWOS/15 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	podpis:
opracowanie:	podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144

data: 15.11.2016

nr rys: W06