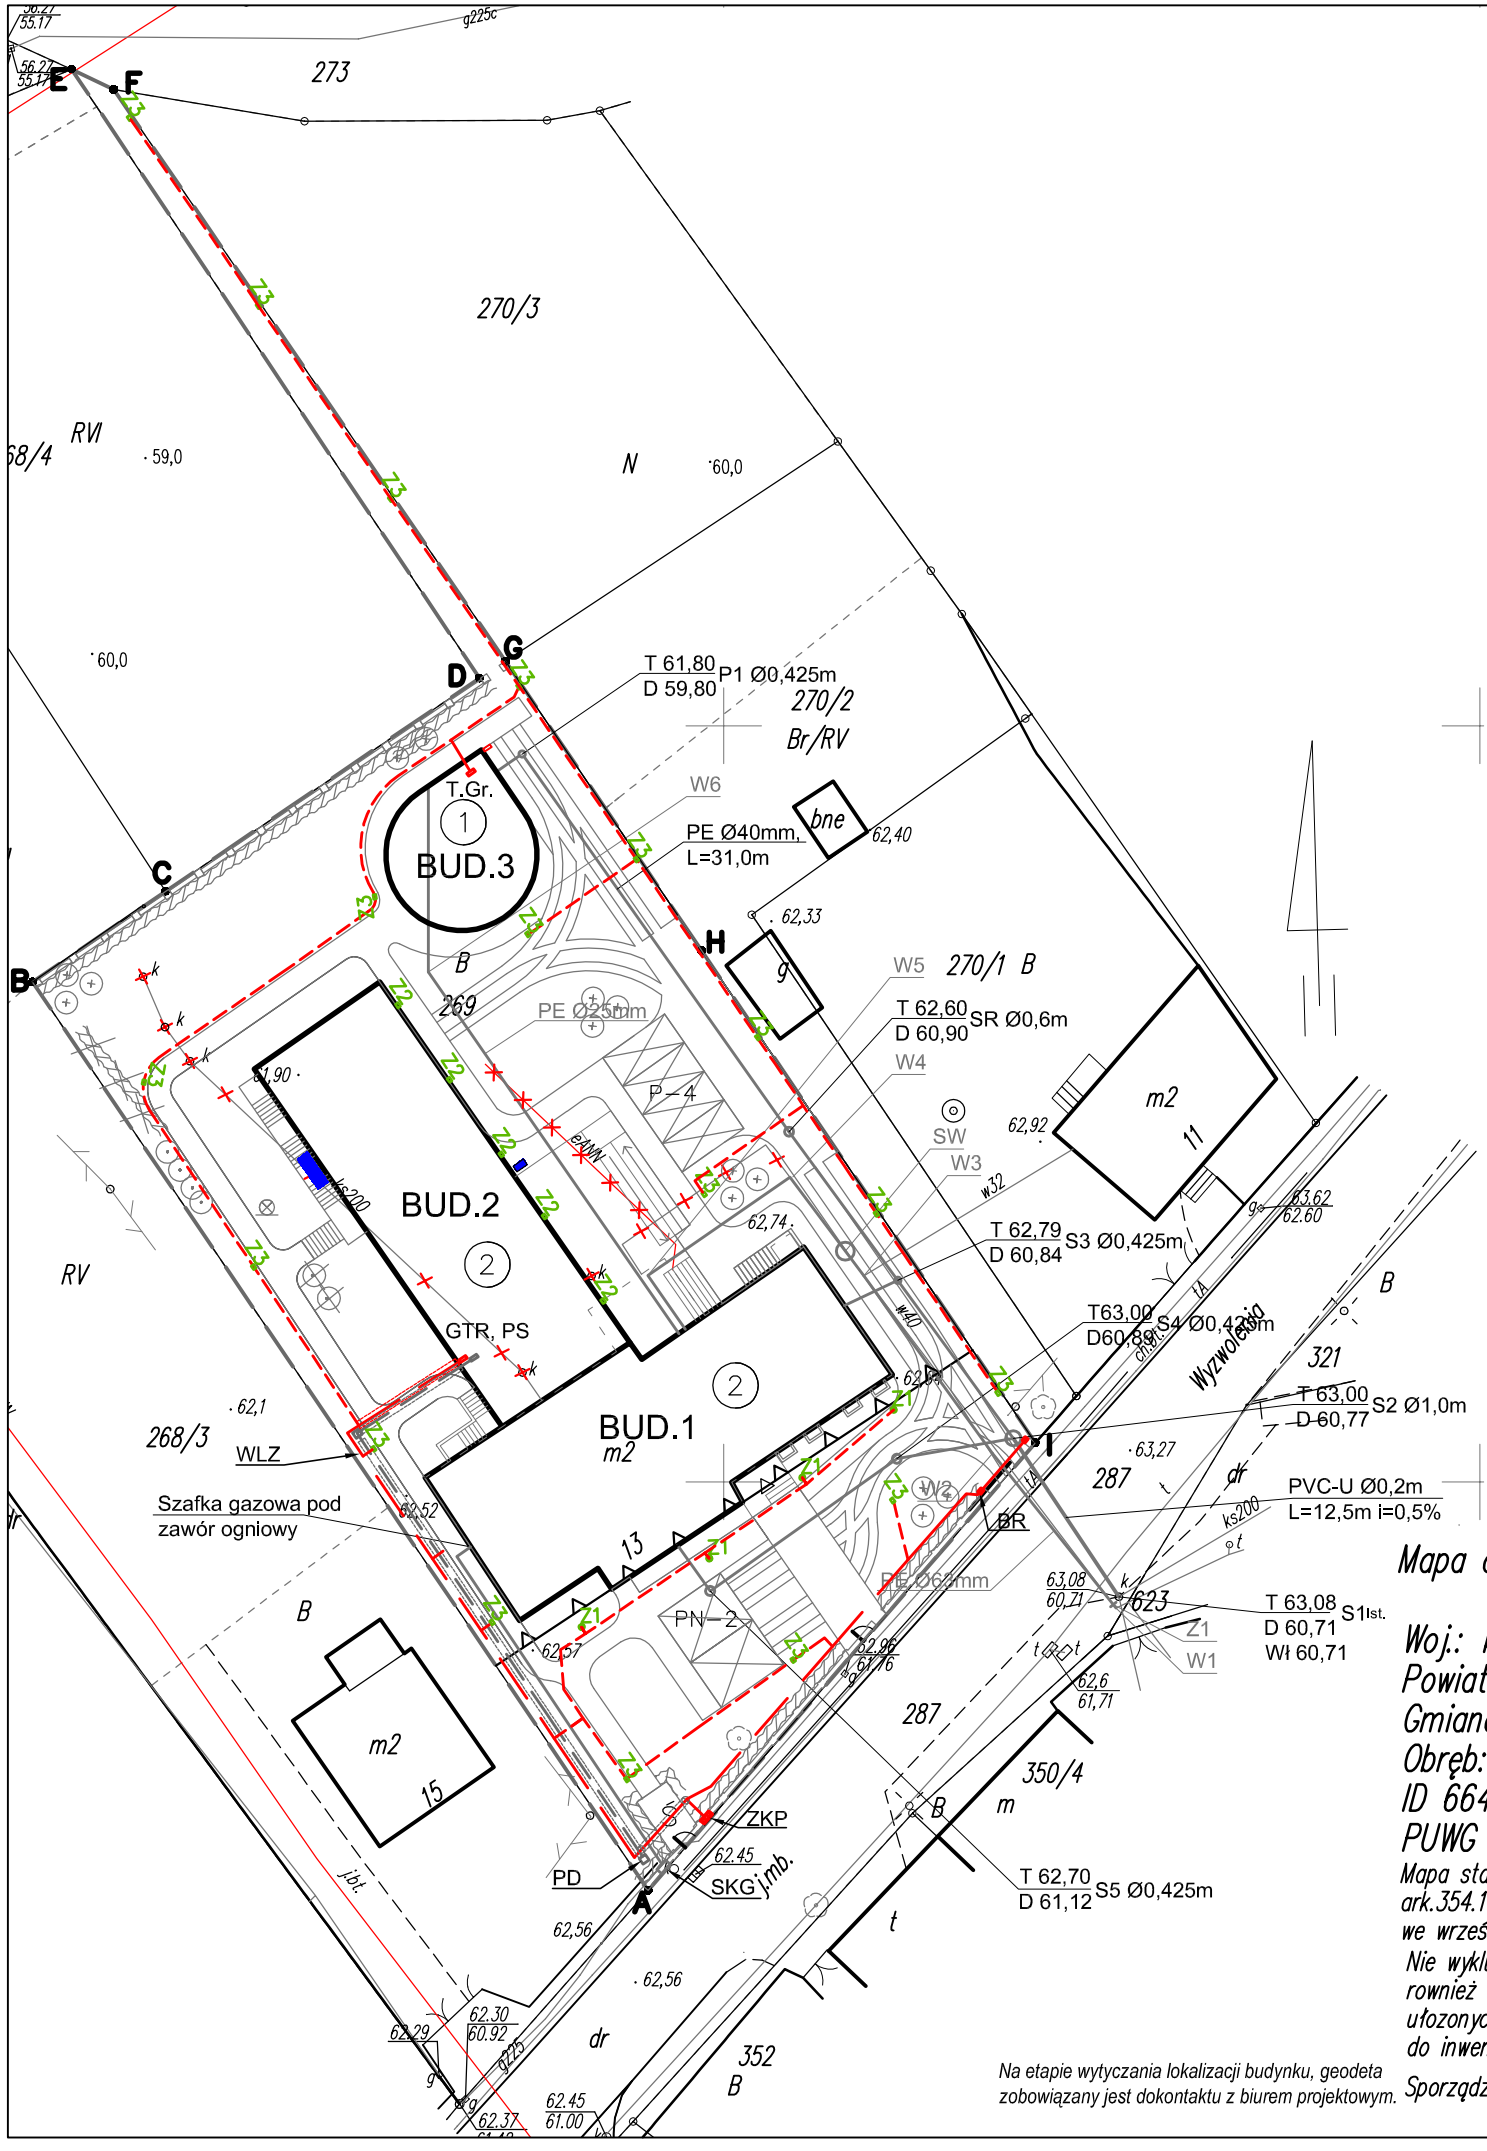

OZNACZENIA:

WLZ	– –	– wewnętrzna linia zasilająca
	-----	– kable oświetleniowe i zasilające
GTR	▪	– główna tablica rozdzielcza
BR	▪	– brama wjazdowa
ZKP	▪	– złącze kablowo – pomiarowe
DVK	▭	– rura ochronna AROT SRS, DVK ø50, 110
HDPE	▬	– kable telekomunikacyjne – 2xHDPE ø110
PS	▪	– punkt styku
PD	▫	– studzienka telekomunikacyjna SK1–punkt dostępowy

Z1 ● LUXIONA, Troll, FASAD ODL04 LED 2000LM E IP67 830
szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2016/5993.

Z2 ▭ KNALUX Bartel EL–260, LED (2xmax. 60W)E IP54
szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji www.knalux.pl/pl/7082

Z3 ▭ ROSA, oprawa ISKRA LED ALFA , IP66 (diody CREE XT–E)
+słupaluminiowy np. SAL–3/B60 h=3m z fundamentem betonowym

UWAGI:
1. Ochrona przeciwporazeniowa – szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN–S.
2. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem terenu projektowany kabel prowadzic w rurze ochronnej AROTA typu SRS lub DVKø50, 110.
3. Całość prac wykonać zgodnie PN SEP–E–004.
4. Kabele teletechniczne prowadzic na calej dlugosci w rurze ochronnej PCVø110 układanej w ziemi na głębokości 0,6.
5. Przejście sieci telekomunikacyjne z ziemi do pomieszczenia garaży.
6. Sieci energetyczne do ZKP stanowią odrębne opracowanie przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Woj.: kujawsko–pomorskie
Powiat: nakielski
Gmiana: Nakło nad Notecia 041003_5
Obręb: Paterek 0011
ID 6640.1855.2016
PUWG 1965 s.3 ukl. wys. Kronsztadt 60

Mapa stanowi pochodna mapy zasadniczej ark.354.141.134 po pomiarze wykonanym we wrześniu 2016r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie rowniez urządzeń podziemnych ułozonych a nie zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Sporządził, dnia 26.09.2016r.

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

DeBIT Firma Wielobranżowa
Dariusz Przygoda
ul. Kucharskiego 3
89–100 Nakło nad Notecią
te. 605 190 500

Na etapie wytyczania lokalizacji budynku, geodeta zobowiązany jest dokontaktu z biurem projektowym.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytul rysunku: PLAN LINII KABLOWYCH	skala: 1:500
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża: ELEK.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: **inż. Wojciech Falkowski** uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis:
projektant sprawdzający: **mgr inż. Wojciech Zmuda** uprawnienia bud. do projektowania w specjal. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - upr. nr: KUP/0166PWOE/06	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys: 37E